	DOKUMENTACJA KS-AOW					KS-AOW
	ZMIANY W REALIZACJI E-RECEPT OD 1 MARCA 2024 ROKU – WERSJA ZAPOZNAWCZA					
ISO	9001:2015, 27001:2013	Dokument:	1	Wydanie:	2024-02-28	

ZMIANY W REALIZACJI E-RECEPT OD 1 MARCA 2024 ROKU – WERSJA ZAPOZNAWCZA

1. WSTĘP

Od 1 marca 2024 roku (zgodnie z zapisem ustawy Prawo Farmaceutyczne art. 96a, ust. 7ab) obliczenia maksymalnej ilości produktu leczniczego, ŚSSPŻ lub wyrobu medycznego możliwego do wydania pacjentowi podczas realizacji e-recepty na dłuższy niż 120 dniowy okres stosowania, dokonuje System Informacji Medycznej (SIM) dostarczany przez Centrum e-Zdrowia (CeZ).


W systemie KS-AOW 2024.0.3.1 opublikowana została nowa funkcja w wersji zapoznawczej, która zacznie działać od 1 marca br. Użycie nowej funkcji spowoduje pobranie wraz z dokumentem e-Recepty dodatkowych informacji o stanie realizacji recepty, w tym informacji o możliwej do wydania ilości leku pacjentowi, o ile SIM taką informację udostępni. Na brak tej informacji może wpływać między innymi to, że e-recepta nie została wystawiona przez lekarza zgodnie z nowymi wymogami, w szczególności w zakresie rozbudowanej informacji o dawkowaniu leku – co będzie dotyczyć wszystkich e-recept wystawionych przez lekarzy przed 1 marca 2024 (należy również mieć na uwadze informację pozyskaną z CeZ, że przez cały marzec 2024 e-recepty wystawiane przez lekarzy niezgodnie z nowymi zasadami będą akceptowane przez SIM w trybie „z ostrzeżeniem”). Efektem, z perspektywy farmaceutów, będzie brak informacji przewidzianej w art. 96a, ust. 7ab Prawa Farmaceutycznego.

W razie problemów z odczytaniem e-recepty w nowej wersji, system apteczny umożliwi Farmaceutyce przełączenie do dotychczasowego trybu (bez żądania pobrania nowej informacji z SIM). **Decyzję o przełączeniu do dotychczasowego sposobu działania (wyłączenie nowej funkcji [F9]) dokonuje każdorazowo farmaceuta.** W praktyce będzie to umożliwiać rezygnację z użycia nowej funkcji w wersji zapoznawczej, szczególnie w sytuacji, kiedy Centrum e-Zdrowia nie uruchomi na środowisku produkcyjnym SIM w odpowiedniej wersji lub będą występowały inne problemy związane z pobraniem e-Recept z SIM.

Po zakończeniu okresu stabilizacji nowej wersji systemu SIM w zakresie zwracania informacji o stanie realizacji recept, funkcjonalność dostarczana przez KAMSOFIT zostanie zaktualizowana z wersji zapoznawczej do finalnej.


2. ZMIANY W SYSTEMIE KS-AOW

Do okna **Kody e-Recepty** dodano nową funkcję **[F9] Chcę pobrać z SIM informację o możliwej do wydania ilości leku (funkcja w wersji zapoznawczej)**. Opcja jest domyślnie zaznaczona i umożliwia pobranie z SIM (wraz z dokumentem e-Recepty) dodatkowych informacji o **stanie realizacji recepty**, które zawierają m.in. informację o **możliwej do wydania ilości leku**.

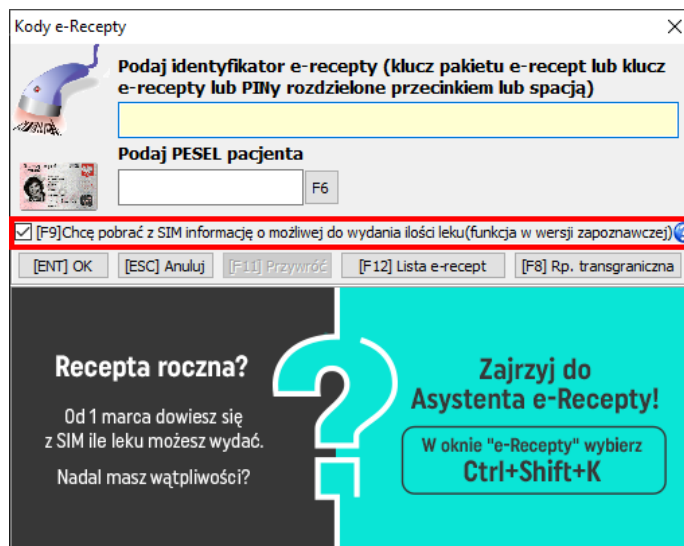


Rys. 1. Opcja umożliwia pobranie z SIM stanu realizacji recept

W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skierować kursor lub kliknąć w ikonę :

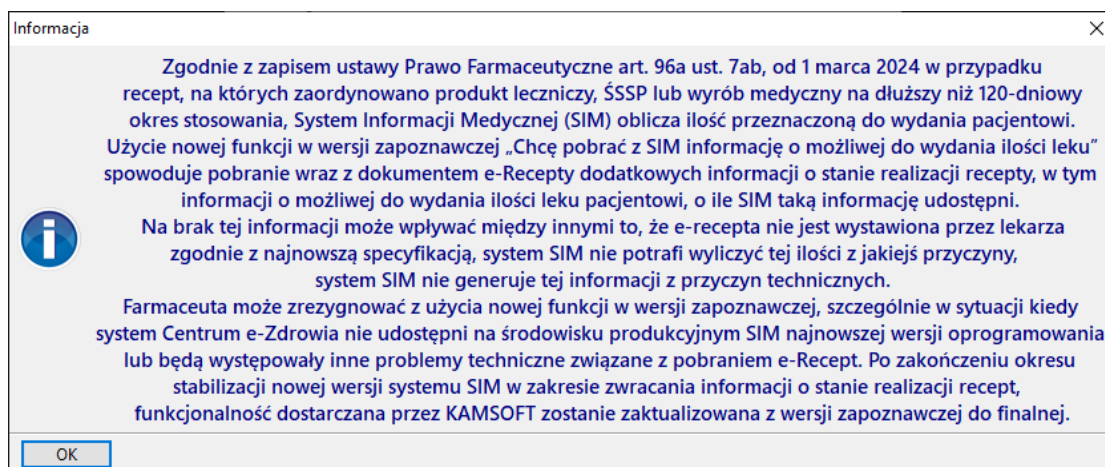

Rys. 2. Dodatkowe informacje dotyczące weryfikacji recepty w SIM

Po pobraniu e-Recepty **wystawionej w nowym formacie**, w oknie e-Recepty (prawa strona) wyświetlona zostanie informacja: **Stan realizacji e-Recepty (dane wyliczone przez SIM)**, rys. poniżej. W tym miejscu widoczna będzie ilość leku możliwa do wydania (**wyliczona przez SIM na podstawie zaordynowanego dawkowania**). Oprócz tego dokument będzie zawierał informacje takie jak **czas trwania kuracji** oraz **jednostka miary pojedynczej dawki leku**. Przykładowy widok:

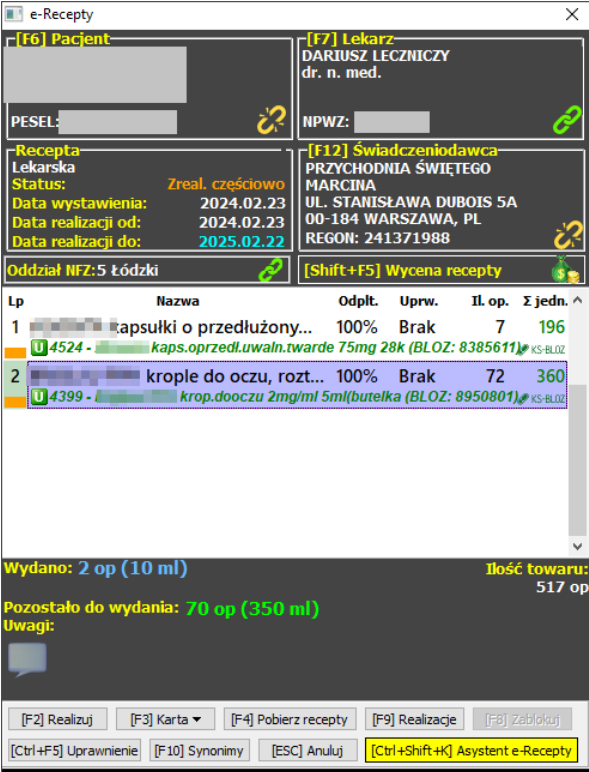

Recepta	
Data wystawienia 23 lutego 2024 r.	ID 2:16.840.1.113863.3.4424.2.7.20.2.1.79.000000000000022108
Pacjent	Wystawca dokumentu dr. n. med. DARIUSZ LEZCZNYZ Lekarz
Data urodzenia	Specjalizacje: medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne
Wiek w dniu wystawienia 24 lata	Numer umowy z NFZ (nie dotyczy)
Płeć męczyzna	Kontakt tel: - (służbowy bezpośredni)
Adres UL. 1 MAJA 133, 40-235 KATOWICE	Miejsce wystawienia PORADNIA LEKARZA POZ
Dane kontaktowe	oz. I-VII sys. kod. res. 000000023380-002
tel: -	Rodzaj działalności Poradnia (gabinet) lekarza
e-m	Adres
	Kontakt tel: +
	Jako część instytucji

Lp	Nazwa	Odpl.	Uprw.	Il. op.	Σ jedn.
1	kapsułki o przedłużony...	100%	Brak	7	196
2	krople do oczu, roz...	100%	Brak	72	360

Wydano: 2 op (10 ml) Ilość towaru: 517 op

Pozostało do wydania: 70 op (350 ml)

Uwagi:


Całkowity czas kuracji w dniach

Ilość i jednostka miary pojedynczego przyjęcia leku + pora dnia

Możliwa do zrealizowania ilość leku (dane wyliczone przez SIM)

Stan realizacji recepty (dane wyliczone przez SIM):
Do tej pory wydano 10 ml, na Rp. pozostało 350 ml.
Od dnia 2024.02.26 możesz wydać 110 ml w obowiązującym okresie kuracji.


Rys. 3. Nowe informacje wyświetlane w części wizualnej e-Recepty

 **Informacja o możliwej do wydania ilości produktu leczniczego pojawi się tylko pod warunkiem, że SIM udostępni taką informację. Na brak danych dotyczących ilości do wydania może wpływać między innymi to, że e-recepta nie jest wystawiona przez lekarza zgodnie z najnowszą specyfikacją, system SIM nie potrafi wyliczyć tej ilości z jakiegokolwiek powodu, system SIM nie generuje tej informacji z przyczyn technicznych.¹**

W przypadku wystąpienia problemów technicznych podczas próby pobrania e-Recepty, można odznaczyć opcję [F9] (Rys. 1) i ponownie podjąć próbę zaciągnięcia e-Recepty z SIM. Wówczas w oknie Recepty wyświetlony zostanie komunikat „Zrezygnowano z możliwości pobrania informacji o stanie realizacji recepty z SIM”:

¹ Wszelkie niejasności dotyczące wyliczeń prezentowanych przez SIM proszę wyjaśniać bezpośrednio z Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Recepta

Data wystawienia 24 lutego 2024 r. godz. 13:46:20		ID 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.11.2.1.2EAD12D617394A499AD511	
Pacjent		Wystawca dokumentu <small>brak podpisu elektronicznego</small>	
Data urodzenia Wiek w dniu wystawienia 84 lata Płeć mężczyzna Adres		Lekarz NPWZ Specjalizacje Kardiolog, Ortopeda Umowa z OZ Oddziałem NFZ xxxxxx-yy-zz/0nn Miejsce wystawienia PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ cz. I-VII sys. kod. res. 000000012106-001 Rodzaj działalności Poradnia chirurgii ogólnej (kod 1500) wg sf. Specjalność (cz. VIII sys. kod. res.) Adres Kontakt inny: Jako część instytucji Rozwiń	
Rp.			
12 op. po 28 tabl. Okres dawkowania: 360 dni D.S. raz dziennie 1 tabl., Odpłatność 100% Data realizacji do 23 lutego 2025 r.			
			
Stan realizacji recepty (dane wyliczone przez SIM): Zrezygnowano z możliwości pobrania informacji o stanie realizacji recepty z SIM			
[+] [-] [Ctrl+F10]			

Rys. 4. Komunikat wyświetlany przy wyłączonej opcji „[F9] Chcę pobrać z SIM informację o możliwej do wydania ilości leku (funkcja w wersji zapoznawczej)”

W przypadku, gdy SIM nie udostępni informacji o pozostałej ilości do wydania, wyświetlony zostanie komunikat „Brak informacji o stanie realizacji recepty z SIM”:

Recepta

Data wystawienia 18 listopada 2020 r.		ID 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.190.2.1.S00000000000025152857	
Pacjent		Wystawca dokumentu <small>dokument podpisany elektronicznie</small>	
Data urodzenia Wiek w dniu wystawienia 8 lat Płeć kobieta Adres		Numer umowy z NFZ (nie dotyczy) Miejsce wystawienia Poradnia pielęgniarstwa środowiskowej Praktyka położnej Wpisz OIPiP w Warszawie 000000148561-001 REGON 511264150 Adres Kontakt tel: Adres	
Rp.			
1 op. po 20 tabl. (blistry) D.S. 1 x 1 tabl. Odpłatność 100%			
Dane o ubezpieczeniu i uprawnieniach			
Oddział NFZ 01 Uprawnienia dodatkowe C			
e-Recepta zawiera kody leków z Bazy Leków i Środków Ochrony Zdrowia KS-BLOZ Stan realizacji recepty (dane wyliczone przez SIM): Brak informacji o stanie realizacji recepty z SIM			
[+] [-] [Ctrl+F10]			

Rys. 5. Informacja zwrotna z SIM, brak informacji o stanie realizacji recepty

W sytuacji, gdy SIM nie będzie w stanie wyliczyć poprawności wydawanej ilości (np. z przyczyn technicznych), po wysłaniu DRR do SIM zwrócone zostanie ostrzeżenie:

3	REG.WER.13467	OSTRZEŻENIE	<p>Recepta: ██████████</p> <p>System P1 nie ma możliwości przeliczenia stanu realizacji recepty i automatycznego wyznaczenia ilości produktu przeznaczonego do wydania pacjentowi. Wydanie wymaga uwzględnienia ilości leku na receptce oraz już wydanych realizacjach, w tym przypadku to osoba realizująca receptę pozostaje odpowiedzialna za wydanie odpowiedniej ilości produktu.</p>
---	---------------	-------------	--

Rys. 6. Ostrzeżenie

W przypadku, gdy według weryfikacji SIM wydana została zbyt duża ilość leku, zwrócony zostanie błąd:

Wyniki zapisu realizacji recept

Lp.	Kod weryfikacji	Wynik weryfikacji	Opis
1	REG.WER.13502	BŁĄD	Recepta: ██████████ Wskazana ilość produktu nie może zostać wydana.

Rys. 7. Błąd

W przypadku błędów technicznych lub niepoprawnego działania weryfikacji ilościowej SIM przy zapisie DRR, farmaceuta ma możliwość **wyłączenia weryfikacji wydawanej ilości w SIM** w celu przekazania DRR (z zachowaniem pełnej odpowiedzialności za realizację recepty). W tym celu należy przed ponownym wysłaniem DRR do SIM zaznaczyć pole wyróżnione na poniższym rysunku: **Wyłącz dla tej recepty w SIM weryfikację ilości produktu leczniczego, ŚSSPZ, wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na 120-dniowy okres stosowania**. Następnie wyświetlony zostanie komunikat, z którym należy się zapoznać i podjąć decyzję czy weryfikacja recepty w SIM ma zostać wyłączona:

The screenshot shows the 'Realizacja 1/1 (częściowa)' and 'Recepta 1/1' screens. A dialog box asks: 'Od 1 marca 2024 r. zgodnie z zapisem ustawy Prawo Farmaceutyczne art. 96a ust. 7ab, System Informacji Medycznej oblicza pozostałą do wydania ilość leku na 120-dniowy okres stosowania w ramach częściowej realizacji dla recepty, na której przepisano kurację trwającą więcej niż 120 dni. W przypadku błędów technicznych lub niepoprawnego działania weryfikacji ilościowej SIM przy zapisie DRR, farmaceuta ma możliwość wyłączenia w SIM tej weryfikacji, w celu przekazania DRR z zachowaniem pełnej odpowiedzialności za realizację recepty. Czy chcesz wyłączyć weryfikację wydawanej ilości w SIM?' with 'Tak' and 'Nie' buttons. A red arrow points to a checkbox: 'Wyłącz dla tej recepty w SIM - weryfikację ilość produktu leczniczego, ŚSSPZ, wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na 120-dniowy okres stosowania.' Below the dialog, a status bar indicates 'Recepta została oznaczona jako częściowo zrealizowana'.

Rys. 8. Możliwość wyłączenia weryfikacji wydawanej ilości w SIM